

◆调速:

本吊扇配备有"1"至"5"档的调速开关。风速控制档数的数字越大，则吊扇转速越快，“0”档为停止转动。

◆接地:


本风扇吊杆下的吊头有标明“” 的符号的接地螺钉，应予牢固良好接地，以保安全。

注意：吊扇安装时，务必请有相关专业资质的人员安装。

维修及注意事项

- 修理或清洁吊扇时，必须断开电源。
- 保养：为保持吊扇外表美观，可用软布沾肥皂水将吊扇外表污物抹干，但切忌使风叶变形，否则运转时将会使吊扇颤动，在不使用季节，应进行清洁，妥为包封。每半年应检查一次整个悬吊系统的紧固情况。
- 修理：使用时如发现运转不正常或其他故障时，应及时送我厂服务部或特约修理部门修理。

产品电路图

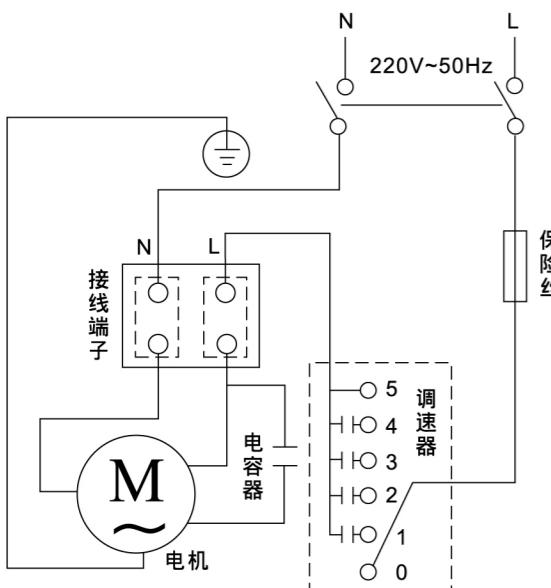

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址		
电话	邮政编码		
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司



地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

说明书成稿尺寸：95x210mm (285x210mm3折页)

A 艾美特

使用说明书 吊扇

型号 FZ4808 1200mm
FZ5608 1400mm

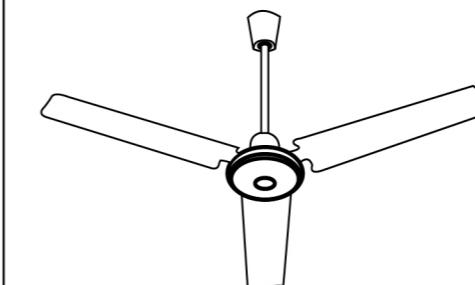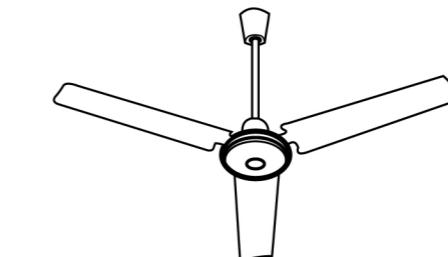

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详细阅读本说明书
- 说明书请妥善保管

产品特性

艾美特FZ系列吊扇款式新颖，性能良好，是调节气流，纳凉降温之家用电器佳品。广泛适用于家居、办公室、商场、医院、餐厅等。本吊扇之机械结构和电器性能在出厂前均经过严格的试验和鉴定，风量充沛，运转稳定，温升低，噪声小，绝缘性能好，省电耐用安全可靠。

规格和性能

型号	额定电压	额定频率	输入功率	噪 声	能效值 m³/(min.W)	能效等级
FZ4808	220V~	50Hz	68W	≤67dB(A)	2.93	3
FZ5608	220V~	50Hz	68W	≤70dB(A)	3.15	3

执行标准: GB4706.1 GB4706.27 GB4343.1 GB17625.1

警告


- 不能擅自改变本产品的安装结构，否则所造成的一切后果由当事人自负。
- 使用前吊杆与吊夹、吊杆与电容夹的螺丝、螺母必须上紧，并锁好开口销钉，风扇运转时若出现较大震动，应立即停止使用，即进行检查和维修，运转正常，才能恢复使用。
- 安装时若发现有锁紧扇叶的螺丝孔滑牙，则扇叶不能安全坚固的吊扇，禁止使用。
- 每半年应检查一次吊钩、吊杆、电机与叶片紧固螺丝钉的连接情况，如有机械损伤或松动应及时更换或拧紧，以免发生脱落伤人事故。

使用说明


- 拆箱：从包装箱中取出吊扇，应首先检查风叶有否变形，用手轻轻转动电机主轴看是否灵活。
- 电源：使用和接上电源前，应先核对吊扇的电压和频率与当地电压和频率是否相符，以免吊扇运转时产生不正常现象。

使用说明

◆安装示意图：

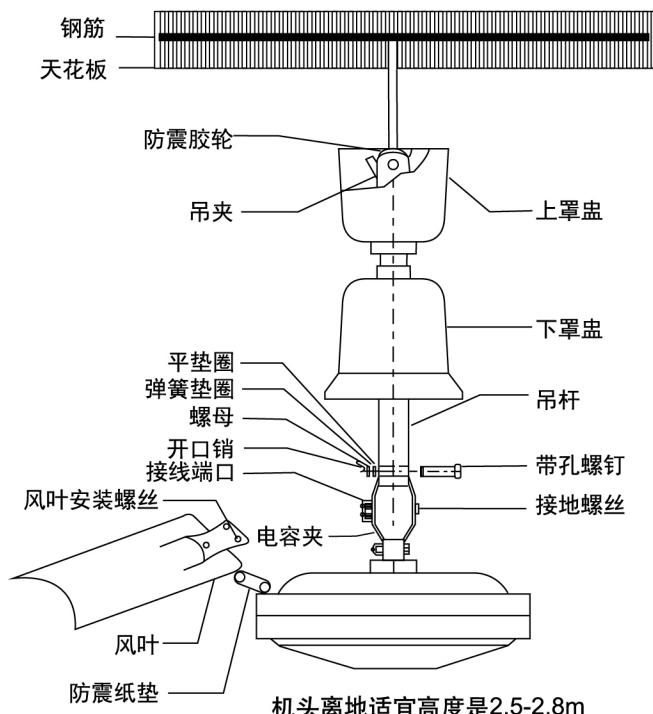

◆接线示意图：

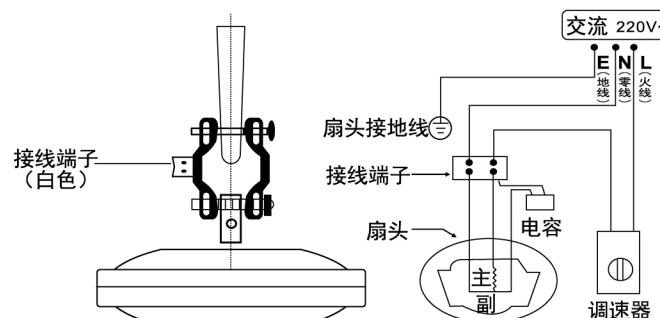

使用说明

◆安装：

- 先把上下罩盅套入吊杆，然后将吊杆插入电容夹中，对准螺钉孔，旋紧螺钉，旋紧螺母，再用开口销锁紧，开口销要紧贴螺母，插入后并弯成“U”形状，接着把电源引入线通过吊杆内孔，接到电机引出线的接线柱上。
- 吊扇应牢固悬挂在天花板或其他适当位置，扇叶离地面的高度应大于2.3~2.8米为宜。
- 必须在牢固布线中，安装电源全极断开装置，其触头开距大于3mm。
- 调速器应安装在绝缘表面上，且每只调速器周边50mm内不能有任何物体，确保调速器周边散热孔透气畅通。避免因散热孔透气阻塞造成烧毁调速器，一只调速器只能控制一台吊扇。
- 吊钩必须牢固可靠，且能承受70kg以上的重量，不能变形或脱落，吊钩的大小要求Ø8~Ø10mm。
- 按接线图接上电源，装好上下防护用的罩盅。松开扇头上六粒M6扇叶螺丝，依次放好防震纸垫，再将叶片装上，扇叶的凹面向下，旋紧螺钉。若安装因旋紧螺钉时用力过大，造成锁紧扇叶螺丝孔滑牙，拧不紧扇叶紧固螺丝的此台吊扇禁止使用，以免发生扇叶脱落伤人事故。
注意：每箱(三台)内三组扇叶上分别用序号“1、2、3”作标识，每台必须用同种序号标识的三片扇叶进行安装，不能与另一组扇叶混合使用，否则会引起吊扇摆动。
- 必须拧紧所有紧固件、连接件的螺丝、螺母并锁好开口销钉。
- 安装后要试运行，切勿让吊扇带故障运行。